


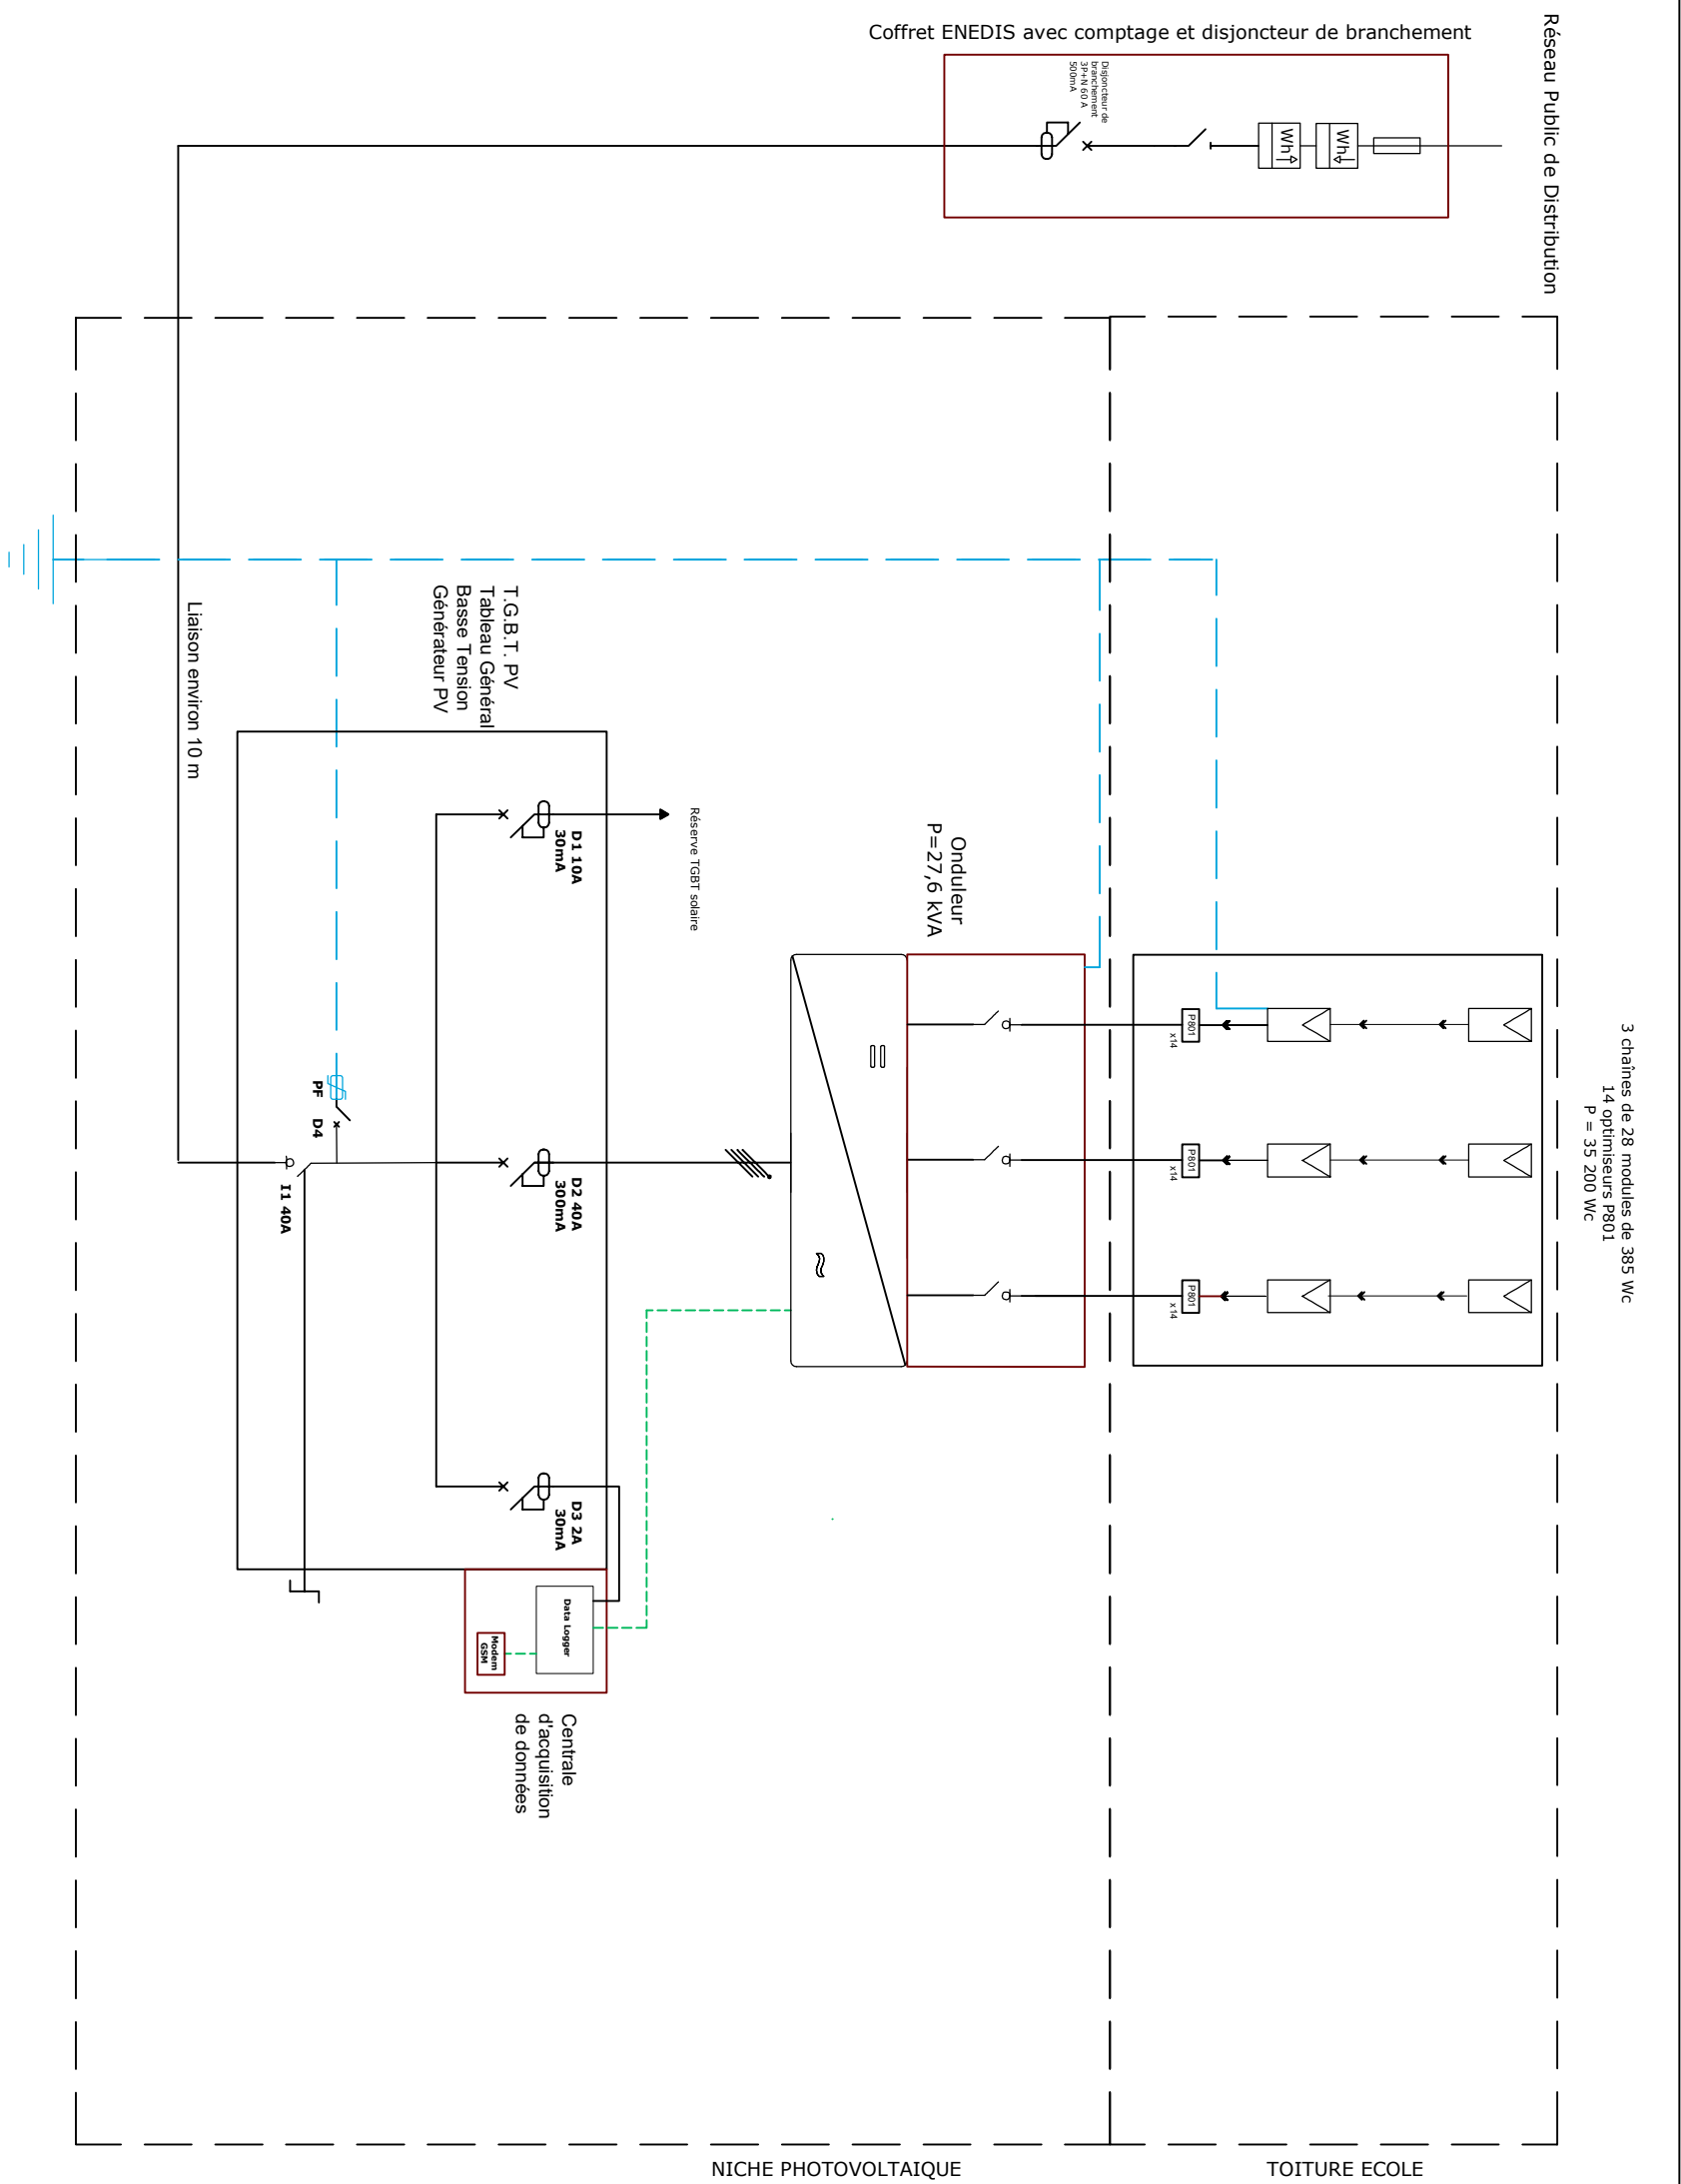

Réseau Public de Distribution

3 chaînes de 28 modules de 385 Wc
14 optimiseurs P801
P = 35 200 Wc

Coffret ENEDIS avec comptage et disjoncteur de branchement

NICHE PHOTOVOLTAÏQUE

TOITURE ECOLE

Réserve TGBT solaire

Onduleur
P=27,6 kVA

T.G.B.T. PV
Tableau Général
Basse Tension
Générateur PV

Liaison environ 10 m

Data Logger

Centrale
d'acquisition
de données

**Proven
GSM**

SYNOPTIQUE ELECTRIQUE

Puissance installée 32,34 kWc - 84 modules 385 Wc

Maître d'Ouvrage: ICEA - ECOLE DAMASE AUBA

Phase:

APS

PRO

ACT
E

AOR

Echelle: Sans

Contact: Gabriel RAMAT

Email: contact@bet-ramat.fr

Folio:

1/1

Email: contact@bet-ramat.fr

[illegible]